

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Julie LALOI <jlaloj@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: mardi 28 novembre 2023 16:44
À: Commercial Laloi
Objet: Fwd: SAV MARTY
Pièces jointes: CC LALOI.pdf; IMG_6563.jpg; IMG_6564.jpg; IMG_6561 (1).jpg; IMG_6561.jpg; IMG_6562.jpg

creer sav

----- Forwarded message -----

De : **frederic foissac** <foissac.fermetures@gmail.com>
Date: mar. 28 nov. 2023 à 15:07
Subject: SAV MARTY
To: Julie LALOI <jlaloj@laloi-menuiseries.com>


Bonjour Julie,


Sur la commande référence MARTY ci-jointe nous avons des problèmes :

- Les montants du battement central du repère 01 sont inversés (voir photo ci-jointe), il faudrait donc inverser le battement central, ce n'est pas grave si l'ouvrant principal n'est pas du bon coté (les gâches sont également inversées)
- Sur le montant du battement central de l'ouvrant principal, le joint a été arraché suite au sanglage sur palette.

--

Dans l'attente de votre retour,
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement
Océane

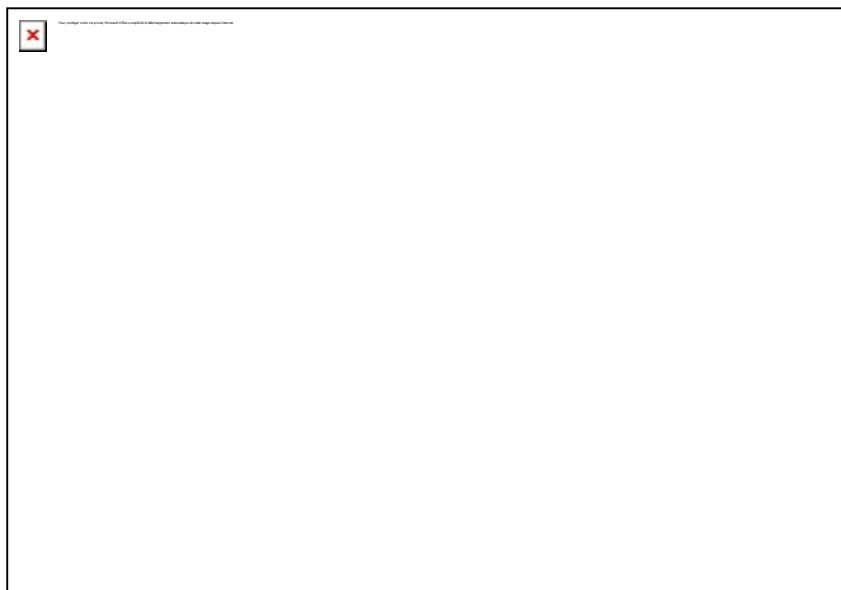

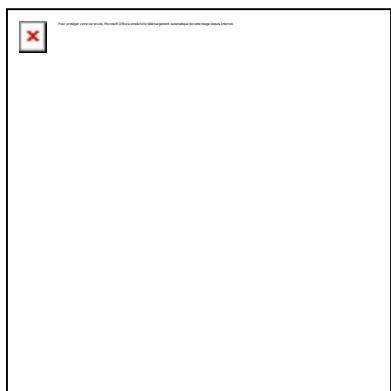

05.61.45.08.09

--
Cordialement,

Julie
LALOI MENUISERIES